

=BHC1+MP1

Supplied from: W1 +ELO3 -BHC1  
 Description: Régulation de Chau  
 Panel number: +BHC1 +MP1  
 Location: Zone Palettisation 1  
 Rating: 20A  
 Cable: 564 mm<sup>2</sup> UI000-R0  
 Network type: 3x400V AC TN-S  
 Icc3: <=10KA




REGULATION ZONE 1 et ZONE 2


REGULATION ZONE 3 et ZONE 4

REGULATION ZONE 5 et COMPTAGE GAZ

Control panel with 10 buttons:

- ZONE 1 - ON - SERVICE (Green)
- ZONE 2 - ON - SERVICE (Green)
- ZONE 3 - ON - SERVICE (Green)
- ZONE 4 - ON - SERVICE (Green)
- ZONE 5 - ON - SERVICE (Green)
- ZONE 1 - OFF - SERVICE (Red)
- ZONE 2 - OFF - SERVICE (Red)
- ZONE 3 - OFF - SERVICE (Red)
- ZONE 4 - OFF - SERVICE (Red)
- ZONE 5 - OFF - SERVICE (Red)

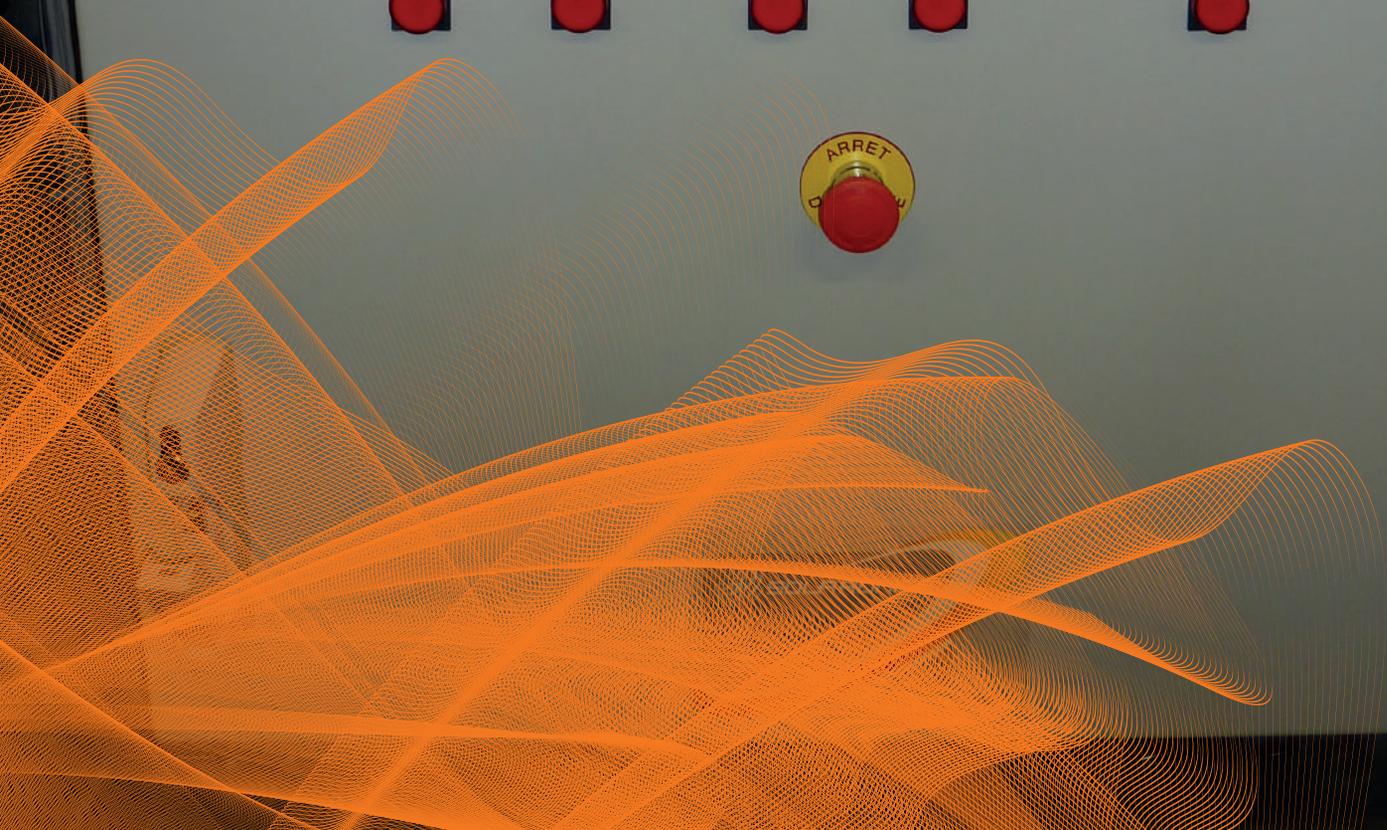

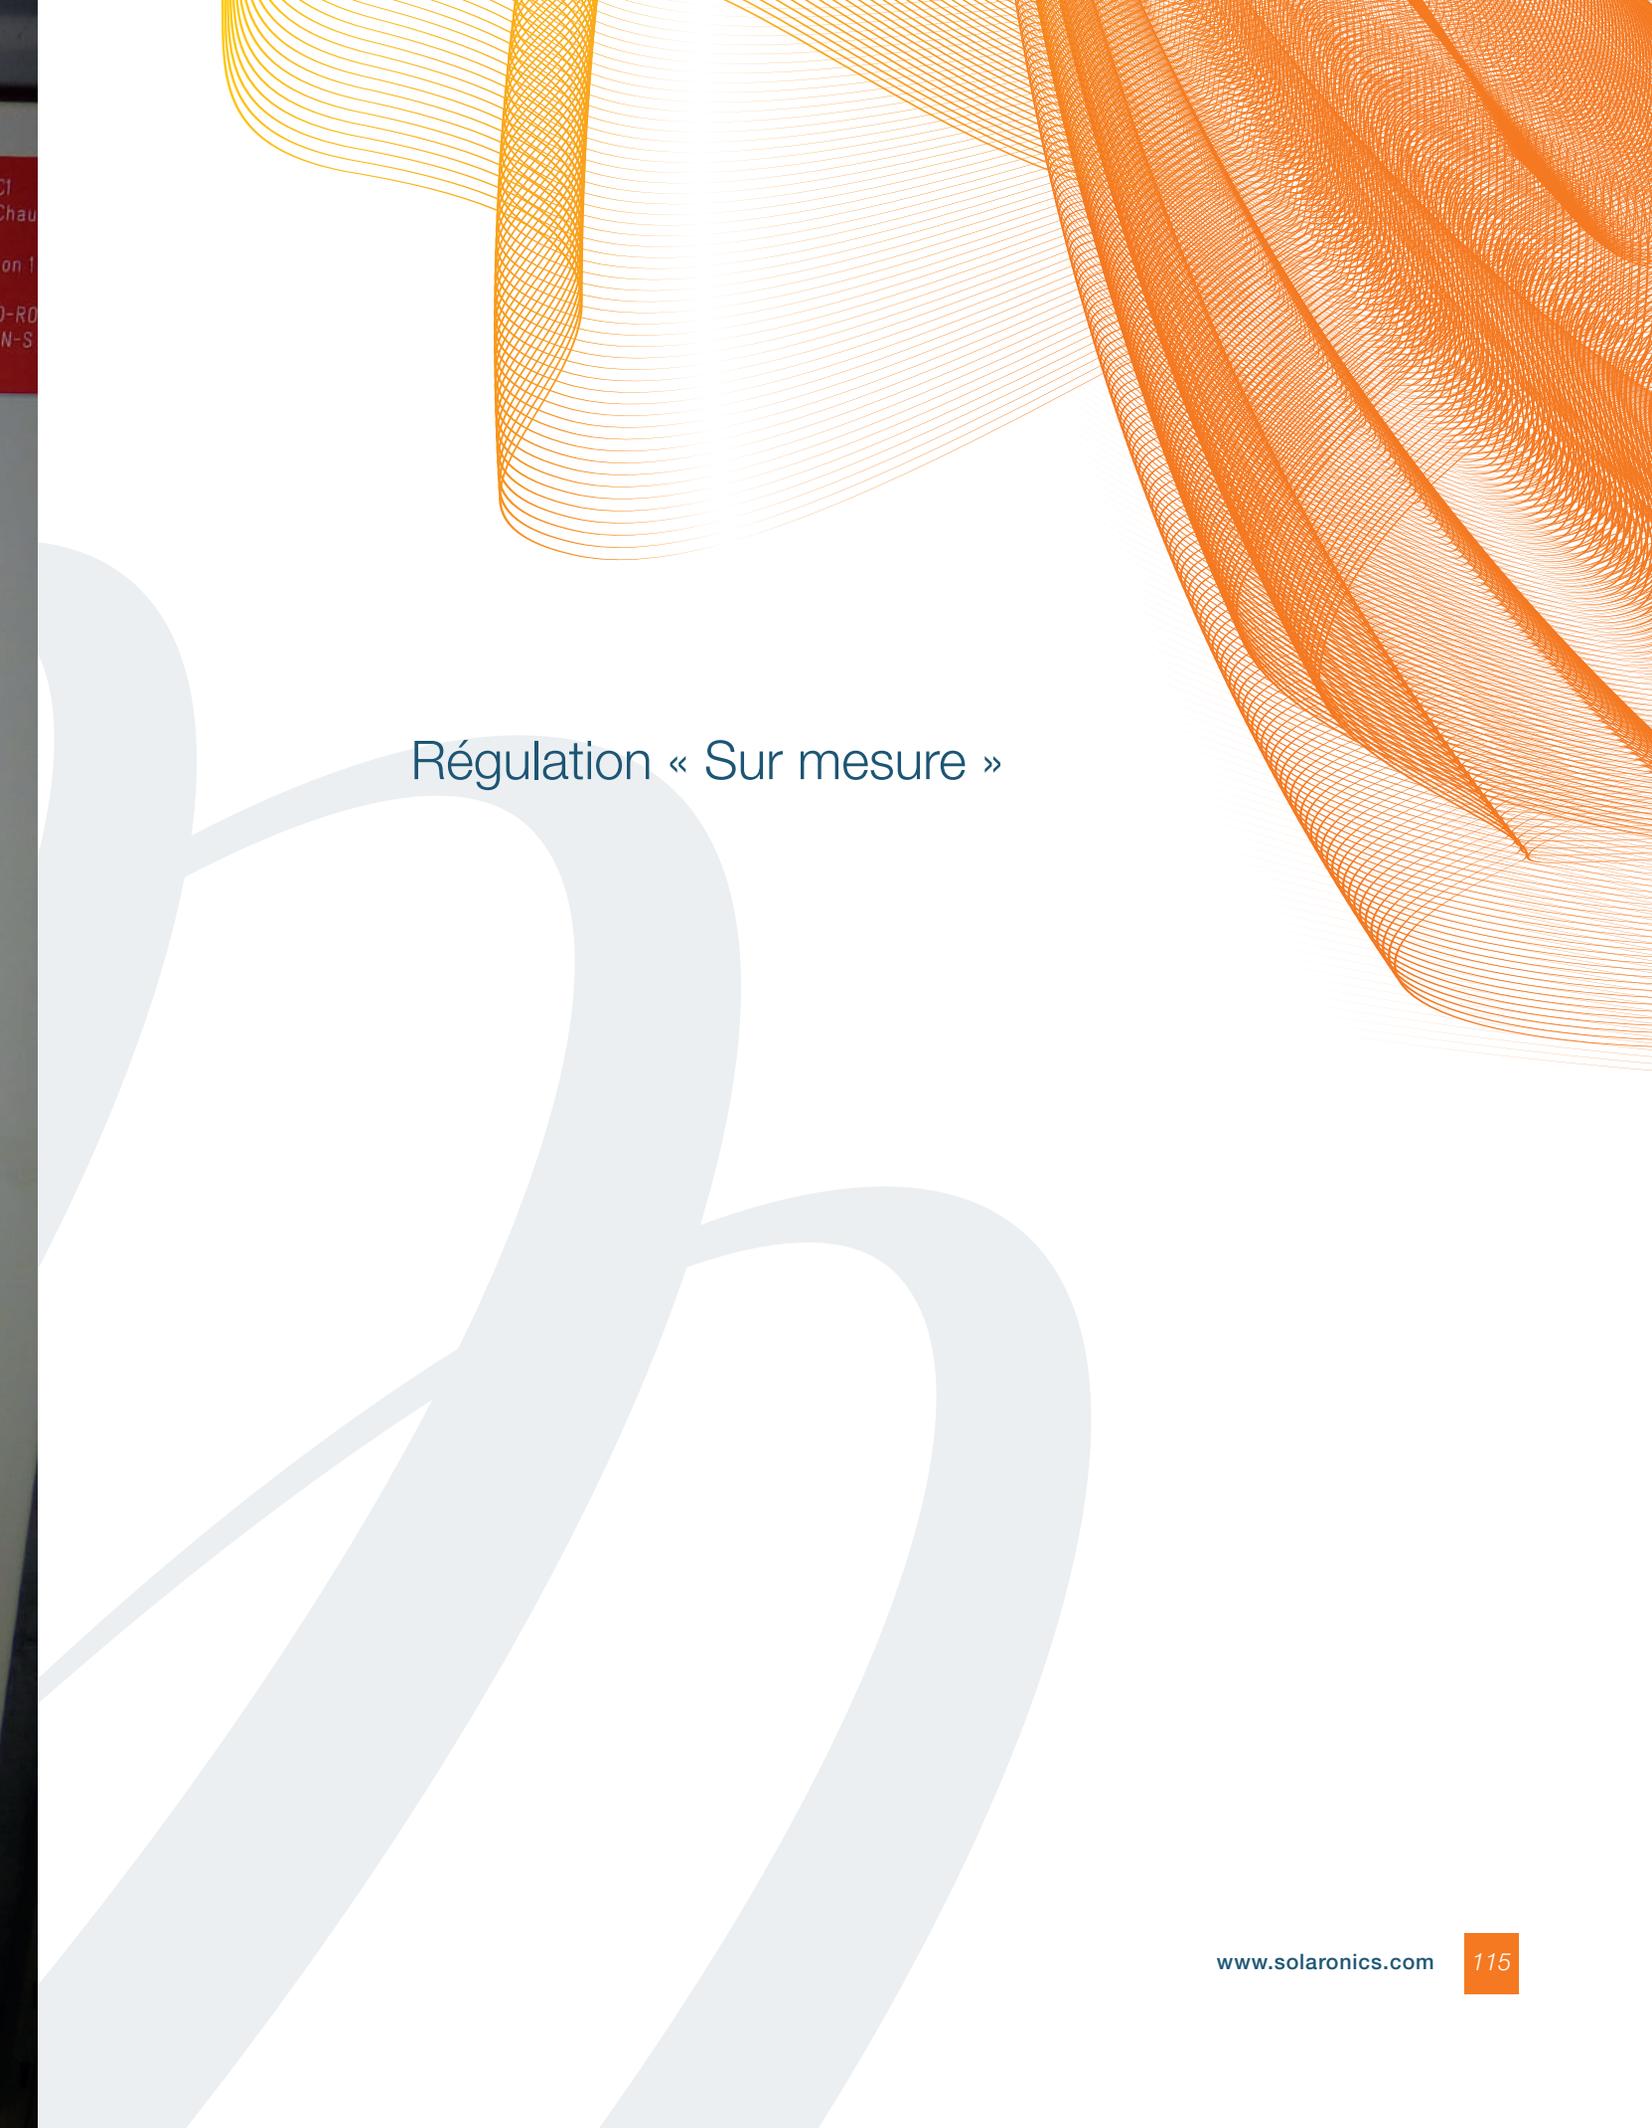

Régulation « Sur mesure »


## RÉGULATION « SUR MESURE »

**EN COMPLÉMENT DE LA GAMME STANDARD DE RÉGULATION, QUI EST LA CAPITALISATION DYNAMIQUE PAR NOTRE SERVICE TECHNIQUE DES DEMANDES DE FONCTIONNALITÉS :**

- les plus pertinentes
- les plus récurrentes
- les plus économiques,

**NOUS DÉVELOPPONS ÉGALEMENT DES FONCTIONNALITÉS SUR LES CAHIERS DES CHARGES LES PLUS EXIGEANTS (AIRBUS, COCA-COLA, RATP, SNCF, ...)**

- Intégration des technologies les plus modernes,
- Mise en œuvre simplifiée,
- Utilisation simplifiée,
- Optimisation de la performance énergétique des équipements
- Projet neuf / Rénovation d'installations / Remplacement d'armoires existantes
- Régulation de la température jusqu'à 10 zones
- Armoires métalliques
- Transformateur d'isolement
- Pupitre tactile avec synoptique de l'installation évolutif et prise en main distante par PC
- WiFi industriel
- Régulation loi d'eau via vanne 3 voies
- Calendrier annuel de dérogation journalière au programme de régulation hebdomadaire
- Asservissement à l'extraction
- Free-cooling nocturne
- Mesure de CO<sub>2</sub>, d'hygrométrie, ...
- Comptage

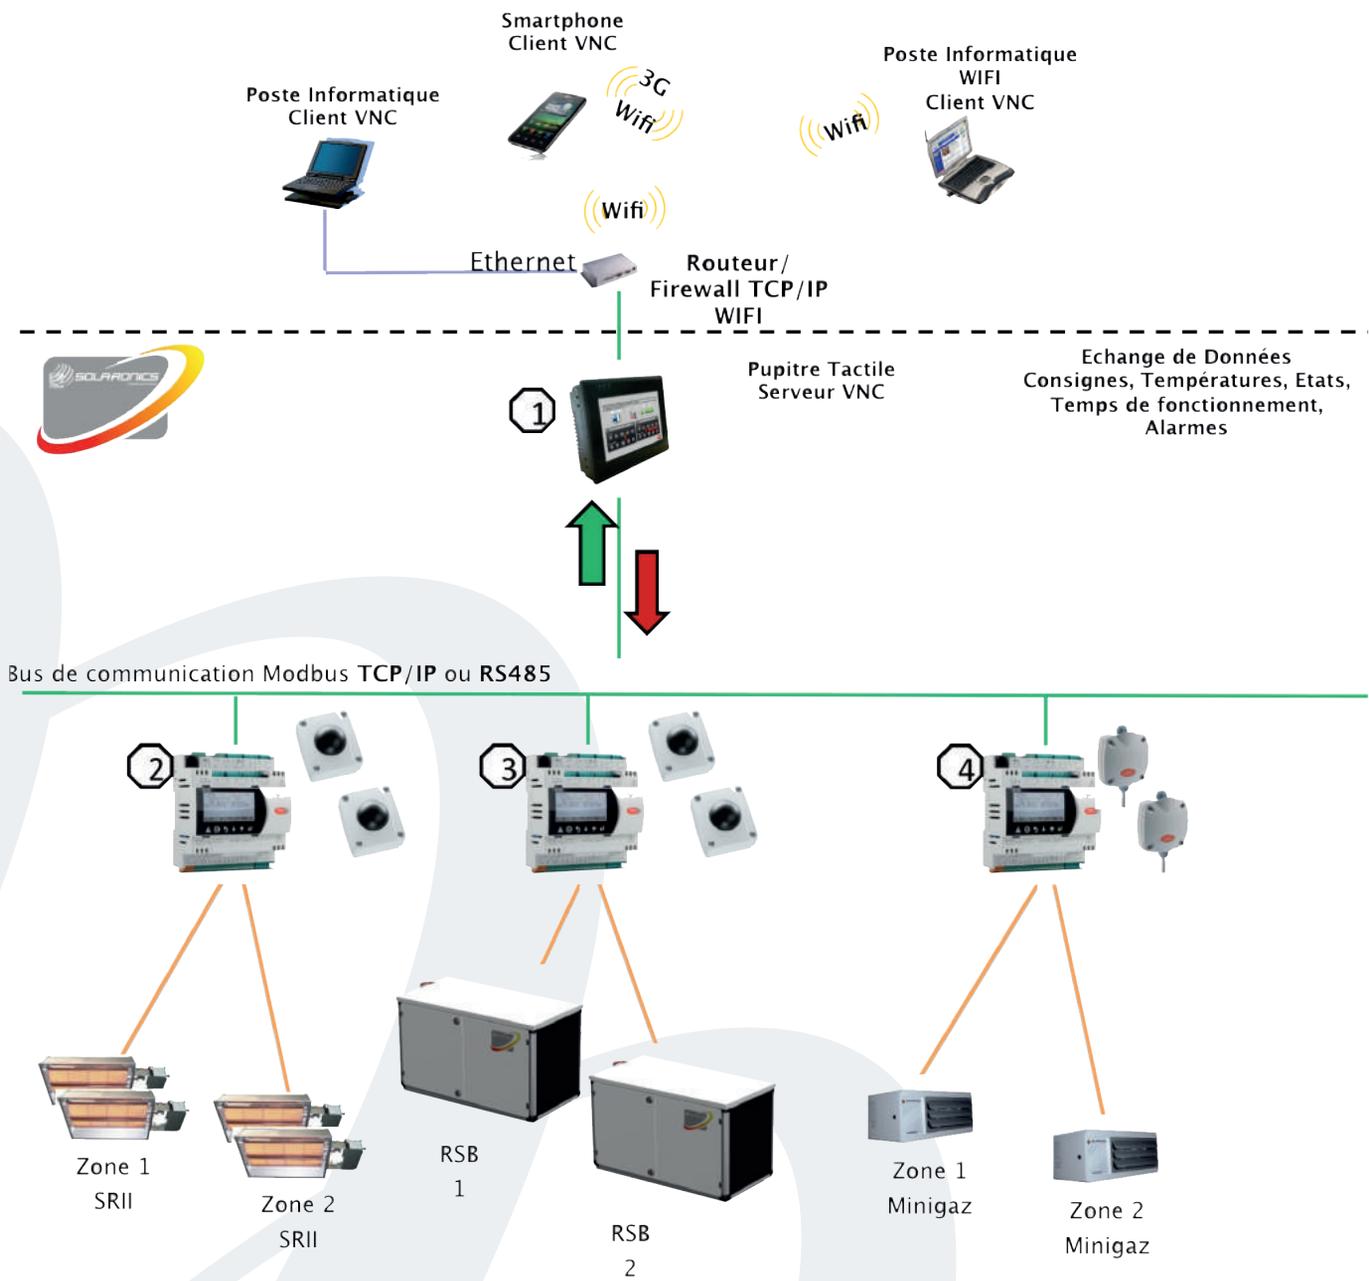

## RÉFÉRENCES

Arcelor Mittal | Coca-Cola | Dassault | E RTP Hibon |  
 Hannecard | KSB | Pentair | Saverglass | SNCF | Umicore |  
 Volkswagen | Wabco

